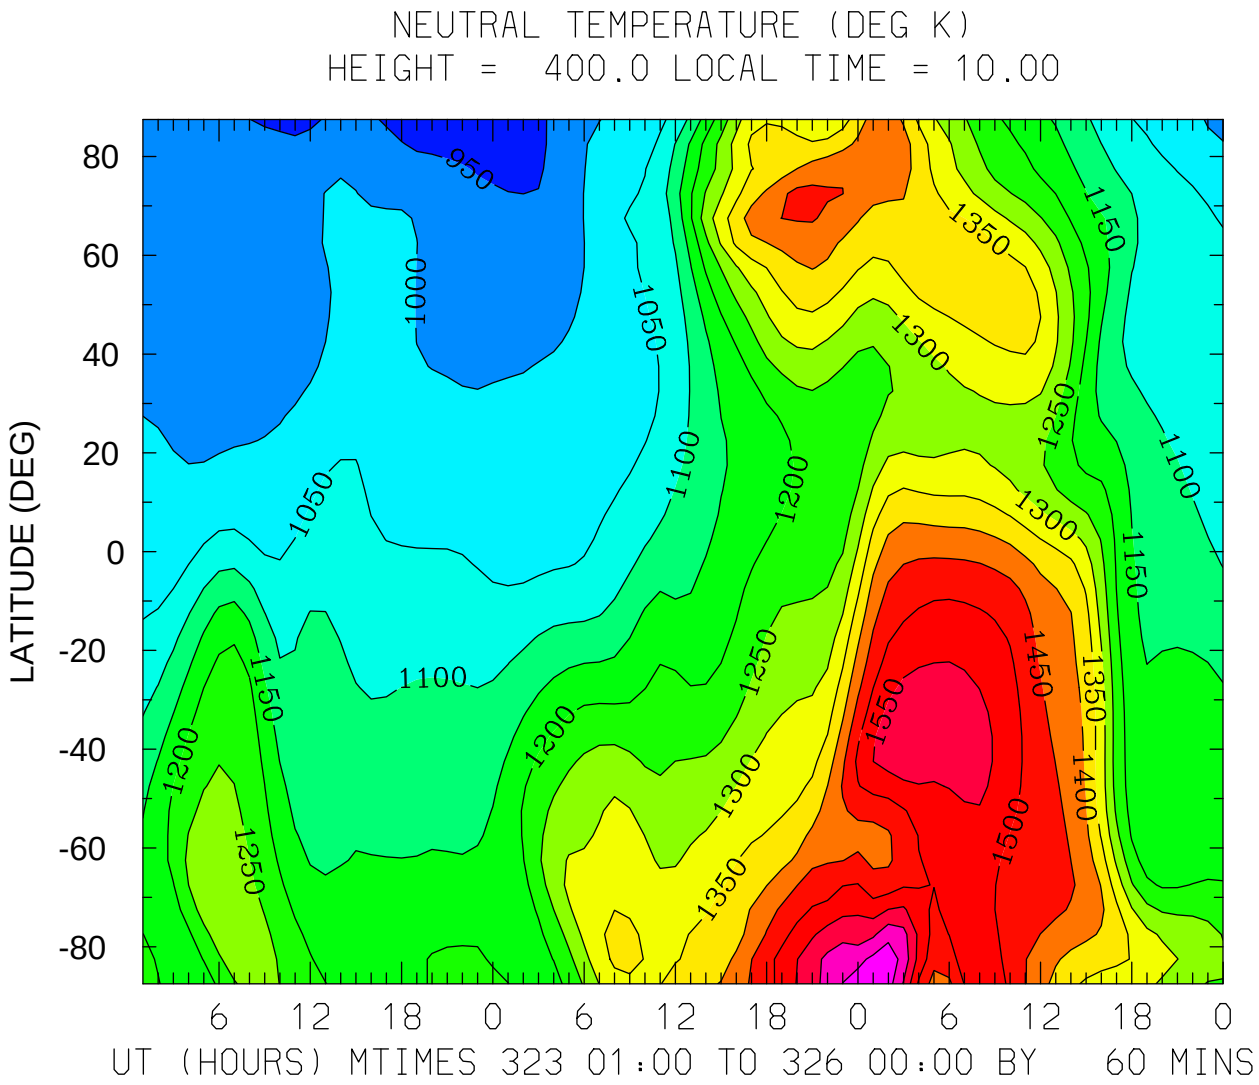

MIN,MAX= 9.2093E+02 1.6864E+03 INTERVAL= 5.0000E+01
FIRST: FOSTER.tiegcm1.92.s_nov2003_001.nc
LAST: FOSTER.tiegcm1.92.s_nov2003_003.nc

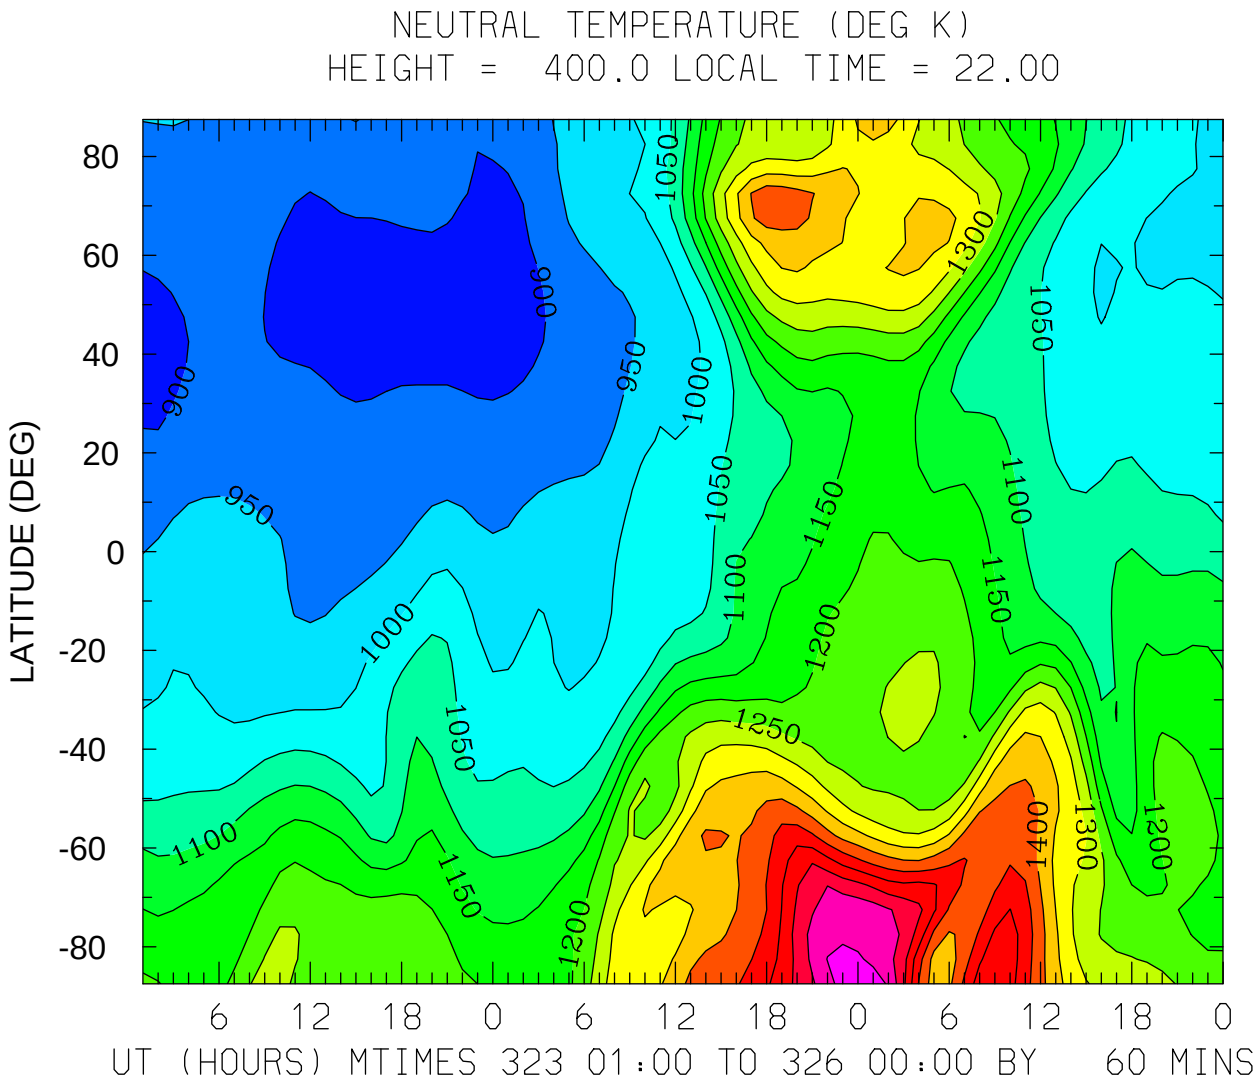

MIN,MAX= 8.7298E+02 1.6804E+03 INTERVAL= 5.0000E+01

FIRST: FOSTER.tiegcm1.92.s_nov2003_001.nc

LAST: FOSTER.tiegcm1.92.s_nov2003_003.nc

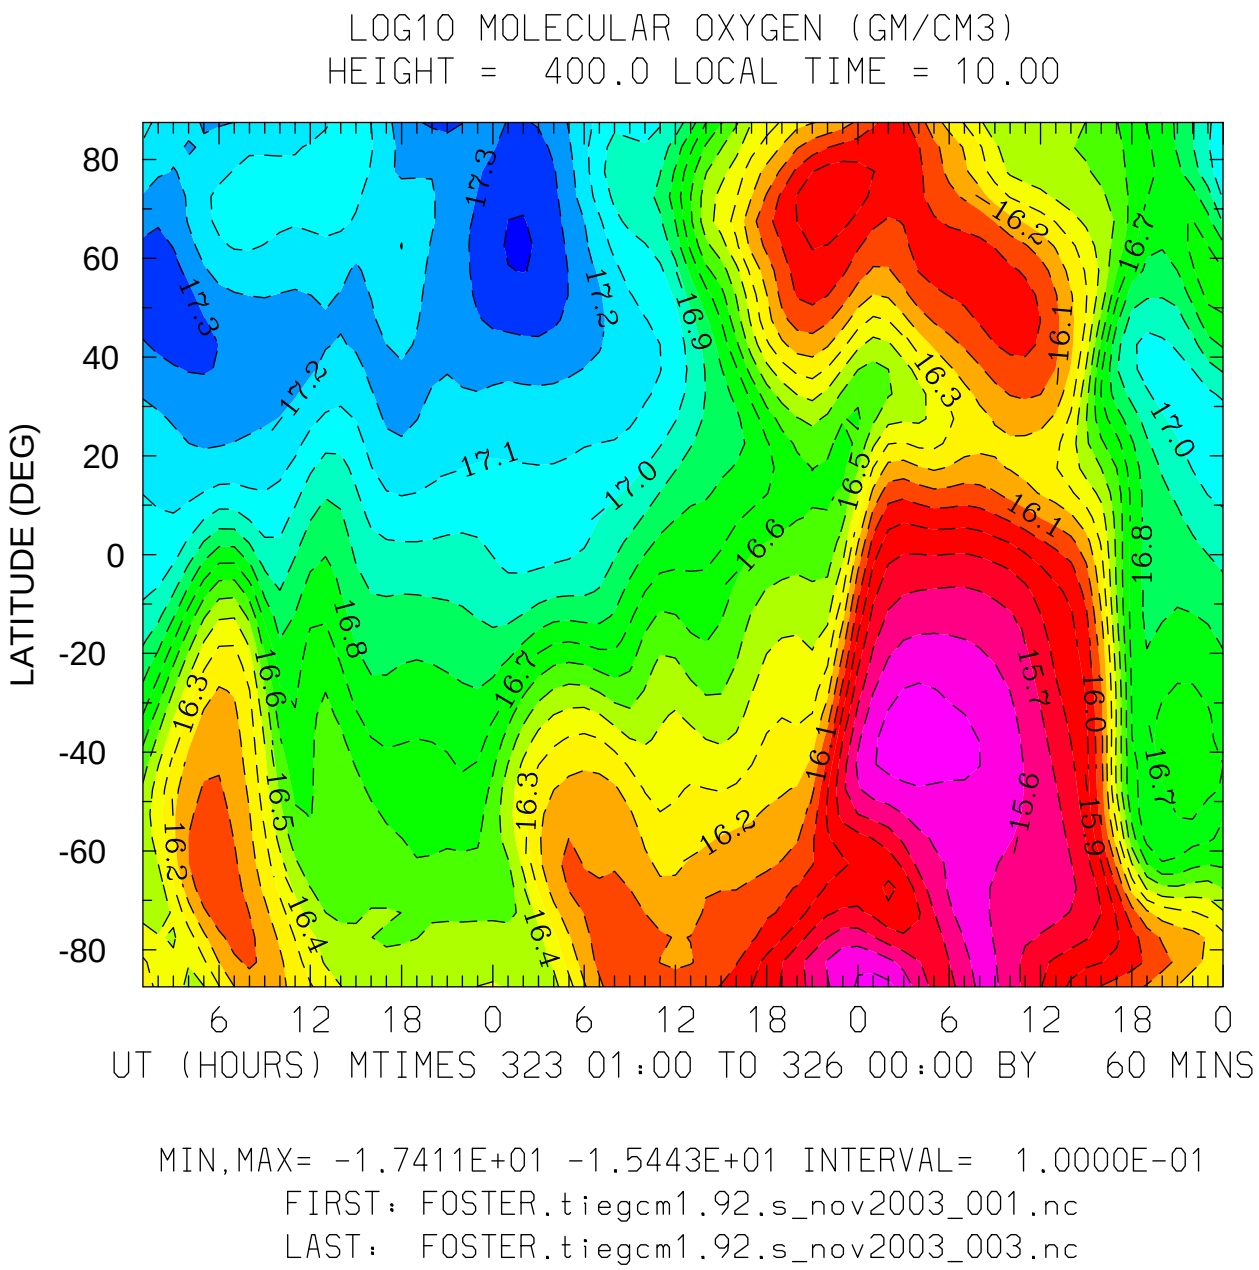
LOG10 MOLECULAR OXYGEN (GM/CM3)
HEIGHT = 400.0 LOCAL TIME = 10.00
LATITUDE (DEG)
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0
UT (HOURS) MTIMES 323 01:00 TO 326 00:00 BY 60 MINS
MIN,MAX= -1.7411E+01 -1.5443E+01 INTERVAL= 1.0000E-01
FIRST: FOSTER.tiegcm1.92.s_nov2003_001.nc
LAST: FOSTER.tiegcm1.92.s_nov2003_003.nc

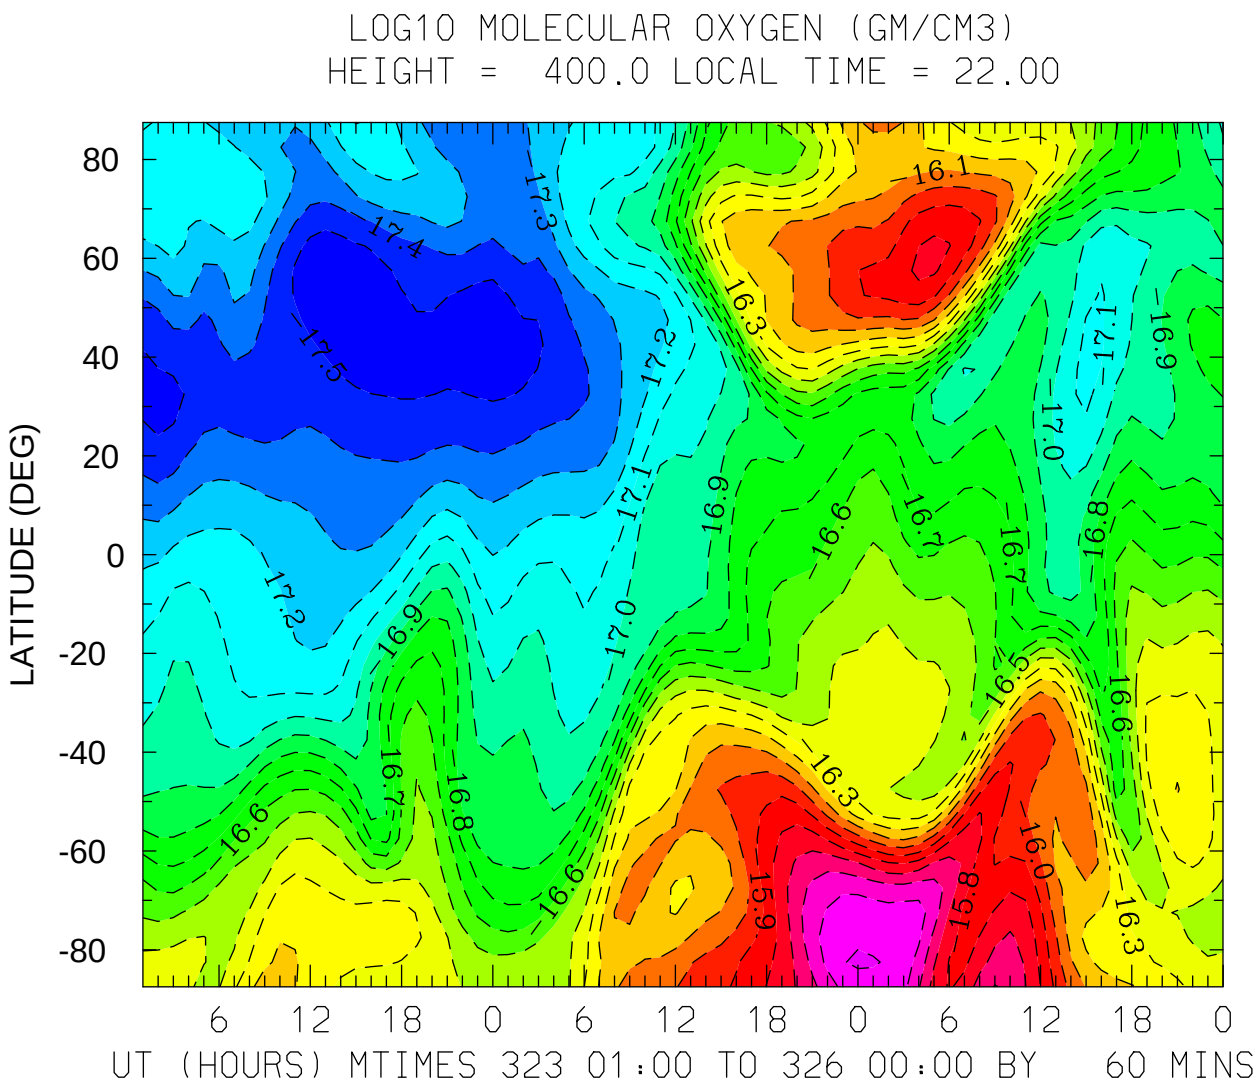
LOG10 MOLECULAR OXYGEN (GM/CM3)
HEIGHT = 400.0 LOCAL TIME = 22.00
LATITUDE (DEG)
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0
UT (HOURS) MTIMES 323 01:00 TO 326 00:00 BY 60 MINS
MIN,MAX= -1.7577E+01 -1.5383E+01 INTERVAL= 1.0000E-01
FIRST: FOSTER.tiegcm1.92.s_nov2003_001.nc
LAST: FOSTER.tiegcm1.92.s_nov2003_003.nc

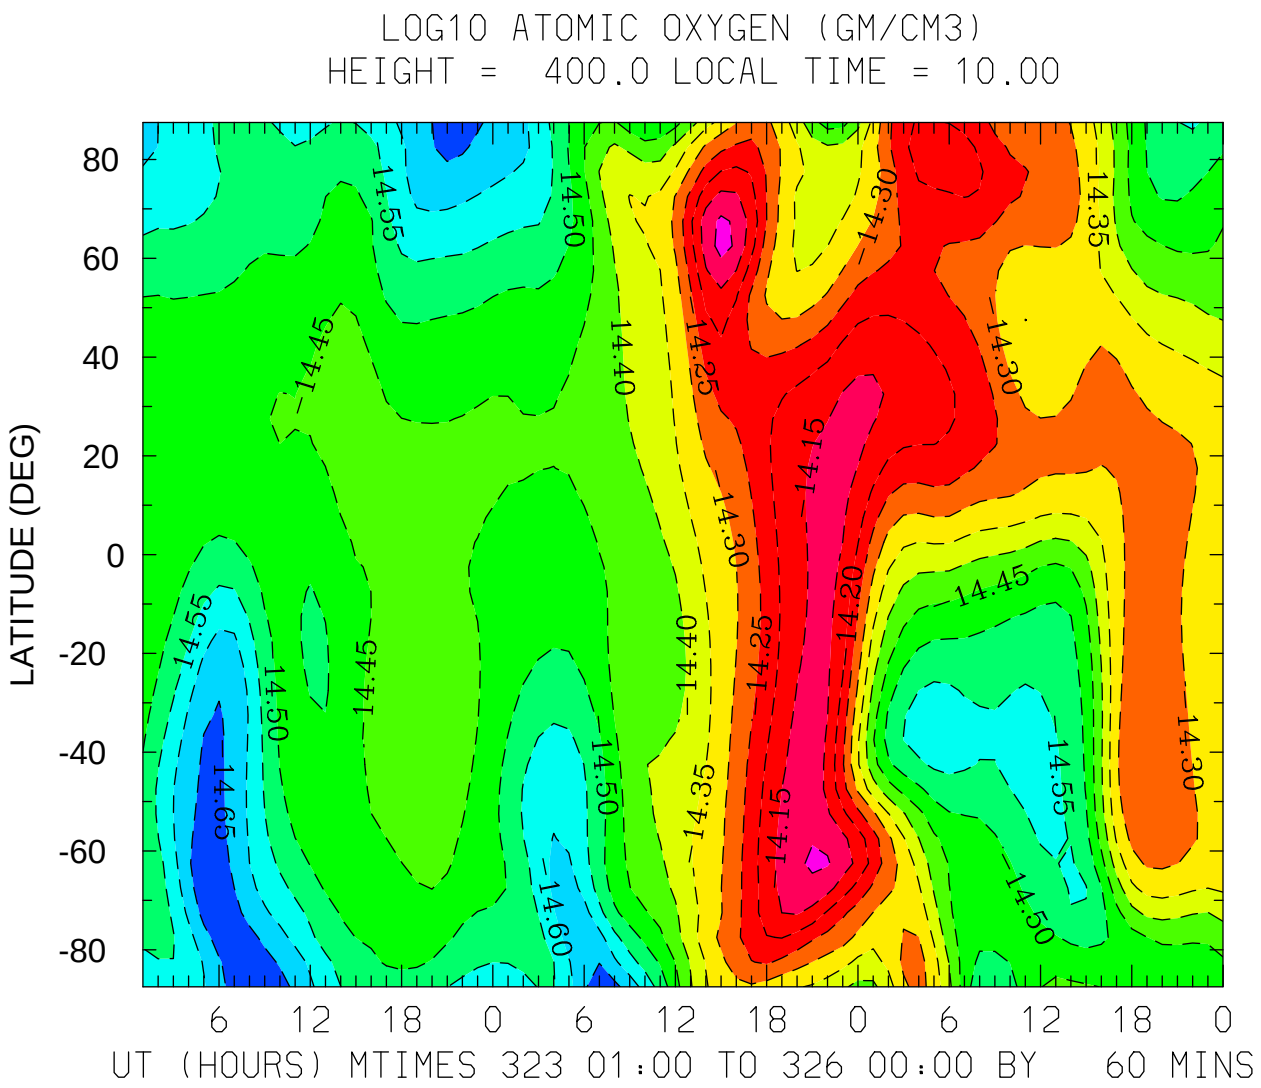

MIN,MAX= -1.4697E+01 -1.4082E+01 INTERVAL= 5.0000E-02

FIRST: FOSTER.tiegcm1.92.s_nov2003_001.nc

LAST: FOSTER.tiegcm1.92.s_nov2003_003.nc

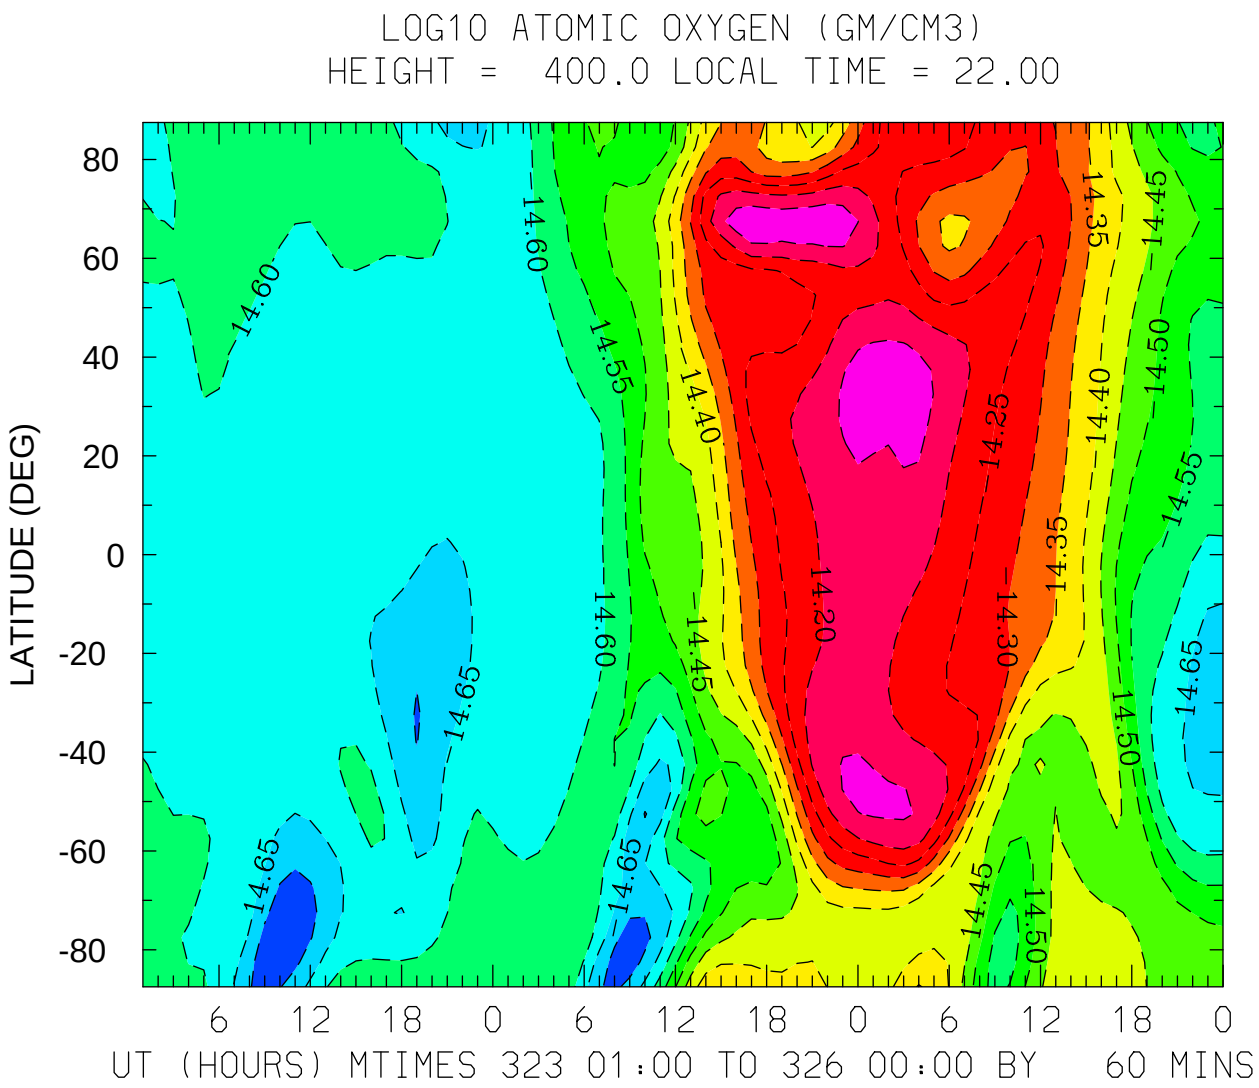
LOG10 ATOMIC OXYGEN (GM/CM3)
HEIGHT = 400.0 LOCAL TIME = 22.00
LATITUDE (DEG)
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0
UT (HOURS) MTIMES 323 01:00 TO 326 00:00 BY 60 MINS
14.60
14.55
14.40
14.35
14.25
14.20
14.30
14.45
14.50
14.65
MIN,MAX= -1.4747E+01 -1.4100E+01 INTERVAL= 5.0000E-02
FIRST: FOSTER.tiegcm1.92.s_nov2003_001.nc
LAST: FOSTER.tiegcm1.92.s_nov2003_003.nc

LOG10 MOLECULAR NITROGEN (GM/CM3)
HEIGHT = 400.0 LOCAL TIME = 10.00

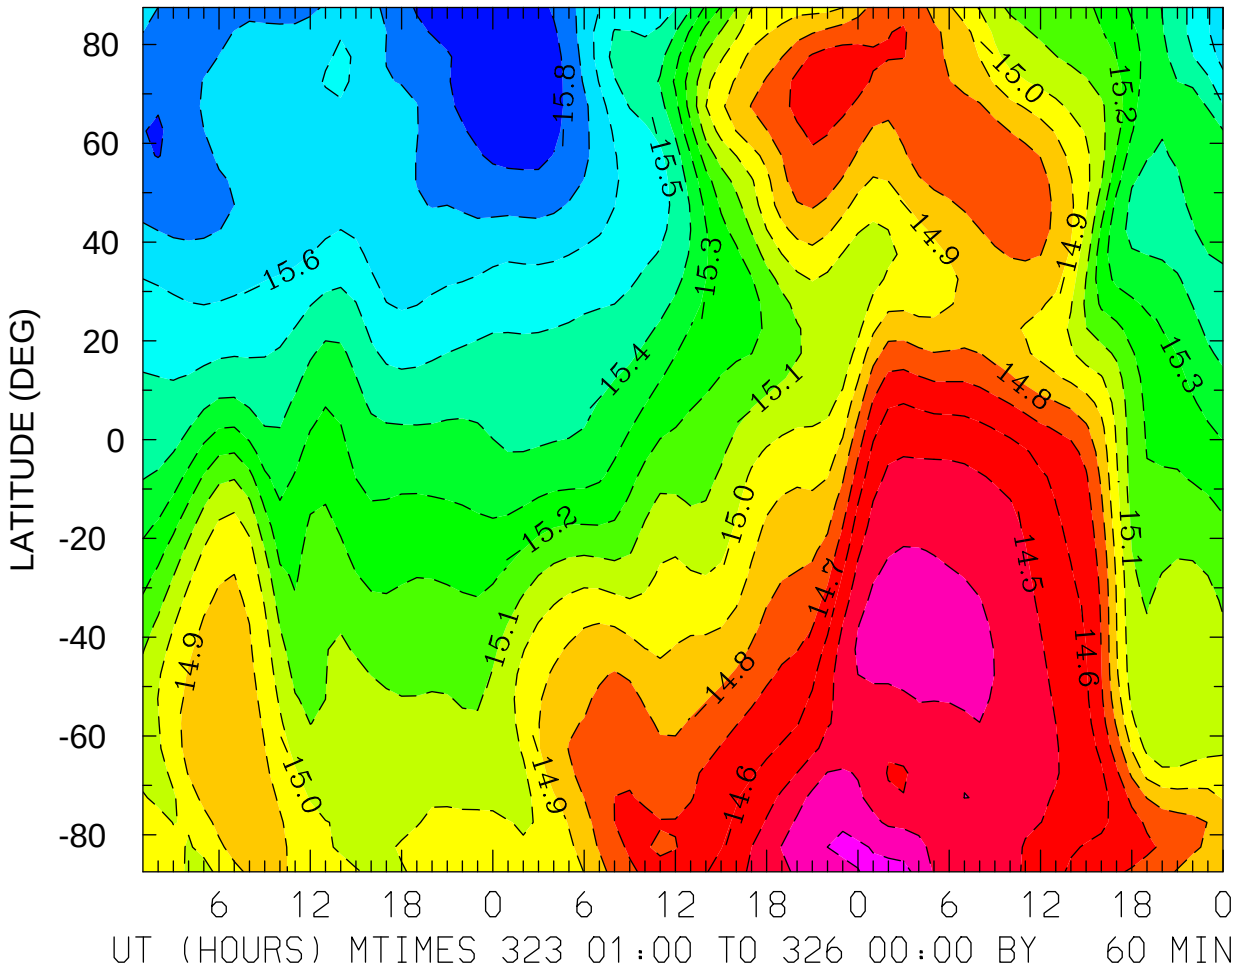

MIN,MAX= -1.5890E+01 -1.4274E+01 INTERVAL= 1.0000E-01
FIRST: FOSTER.tiegcm1.92.s_nov2003_001.nc
LAST: FOSTER.tiegcm1.92.s_nov2003_003.nc

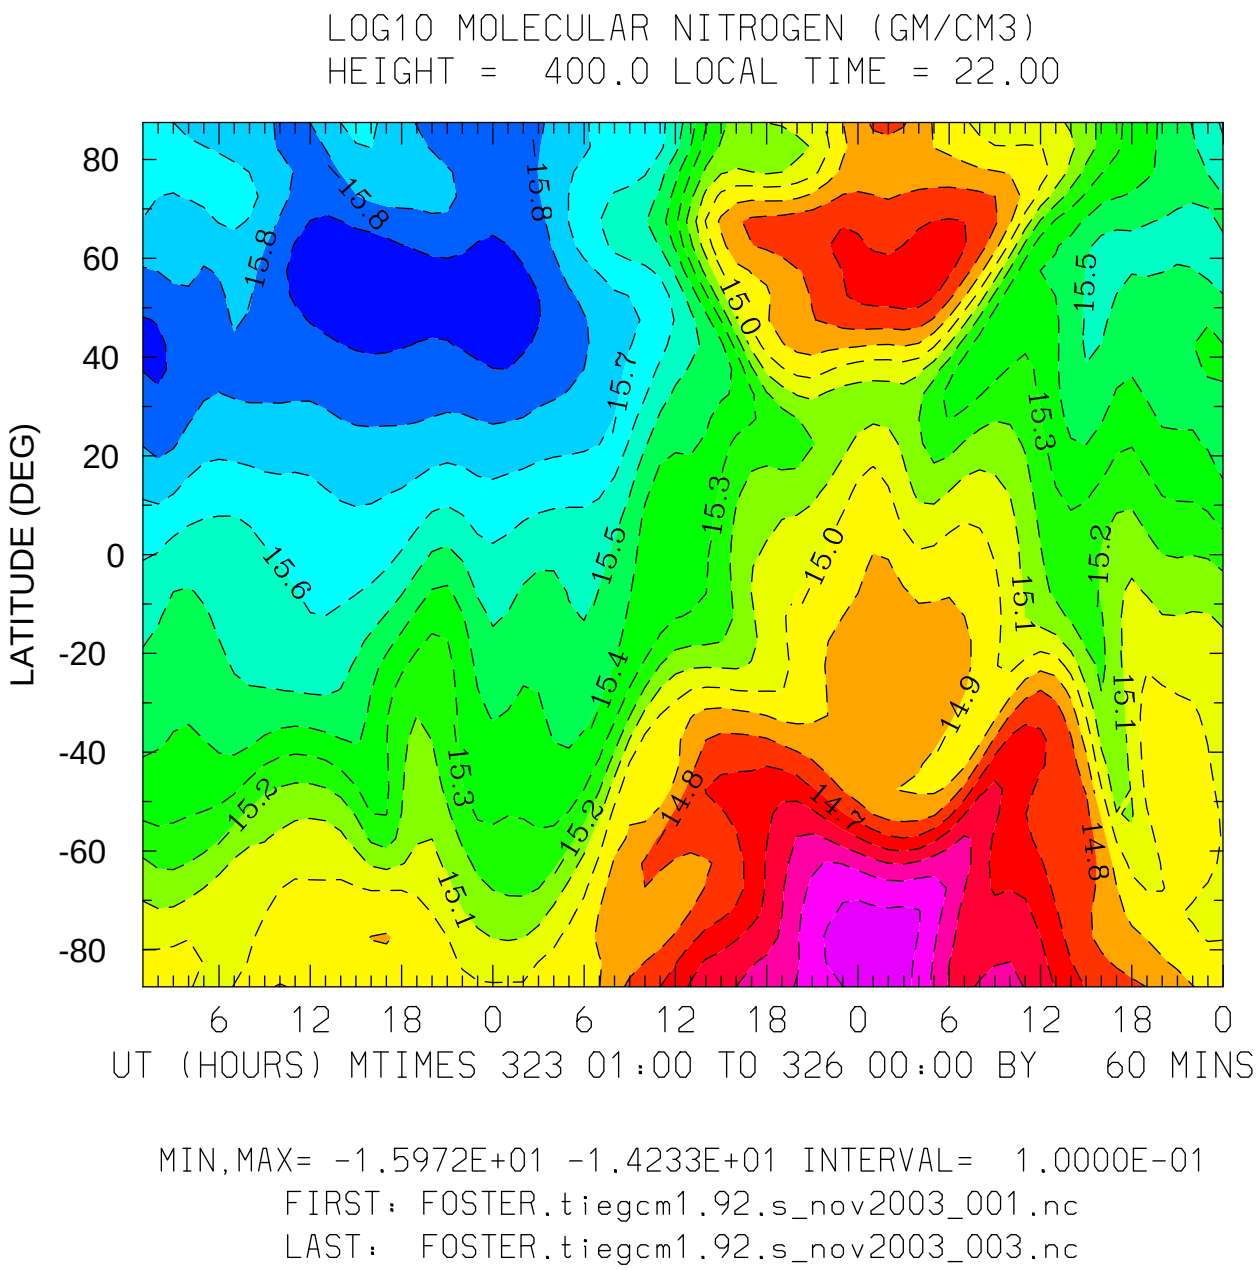
LOG10 MOLECULAR NITROGEN (GM/CM3)
HEIGHT = 400.0 LOCAL TIME = 22.00
LATITUDE (DEG)
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0
UT (HOURS) MTIMES 323 01:00 TO 326 00:00 BY 60 MINS
MIN,MAX= -1.5972E+01 -1.4233E+01 INTERVAL= 1.0000E-01
FIRST: FOSTER.tiegcm1.92.s_nov2003_001.nc
LAST: FOSTER.tiegcm1.92.s_nov2003_003.nc

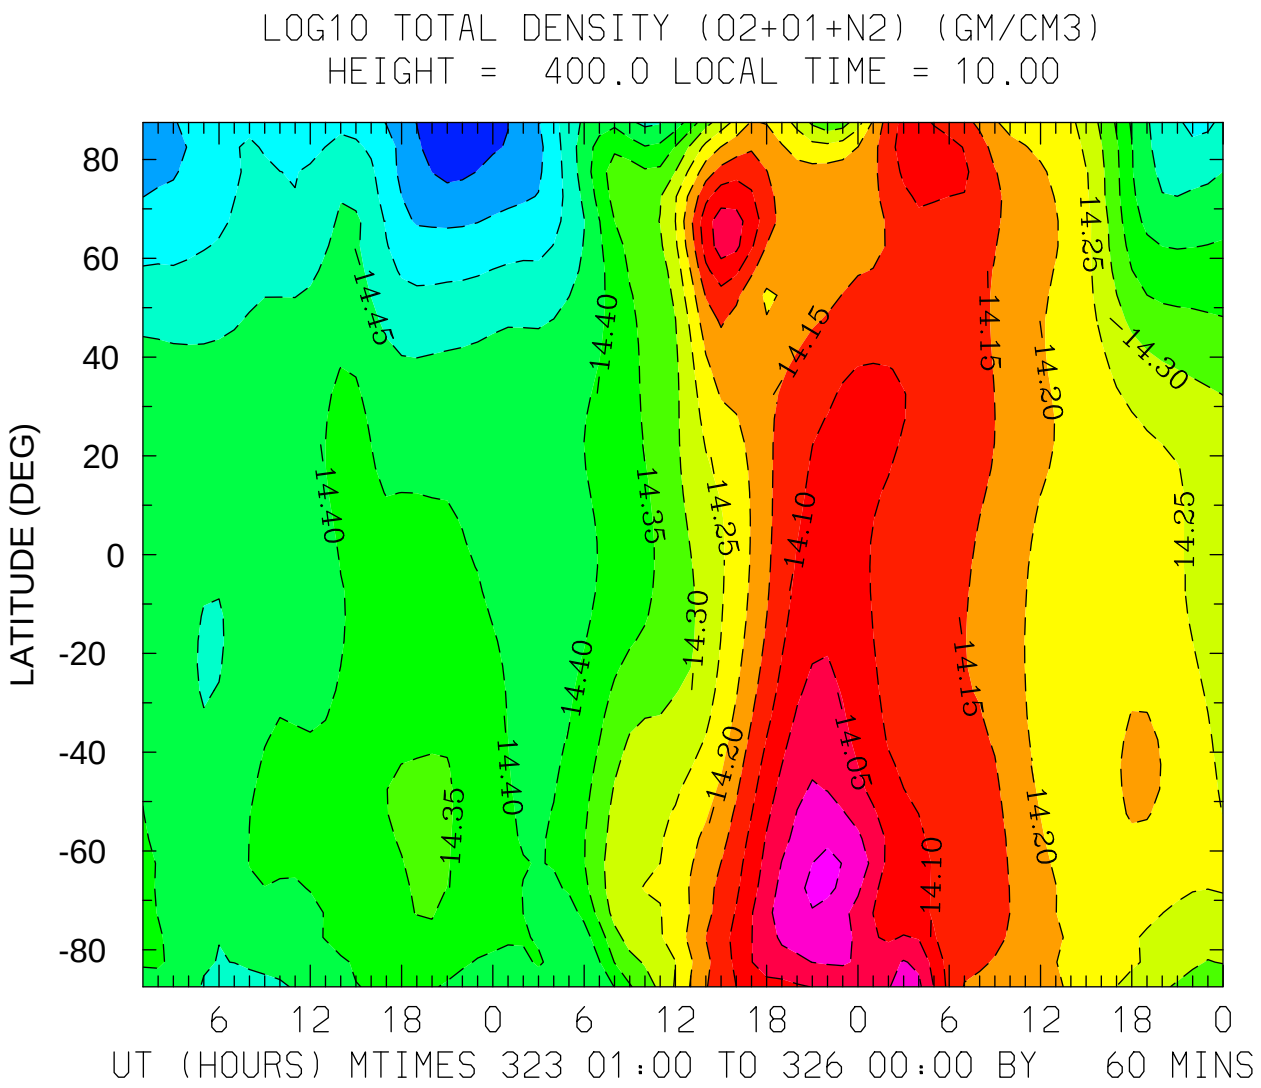

MIN,MAX= -1.4638E+01 -1.3938E+01 INTERVAL= 5.0000E-02
FIRST: FOSTER.tiegcm1.92.s_nov2003_001.nc
LAST: FOSTER.tiegcm1.92.s_nov2003_003.nc

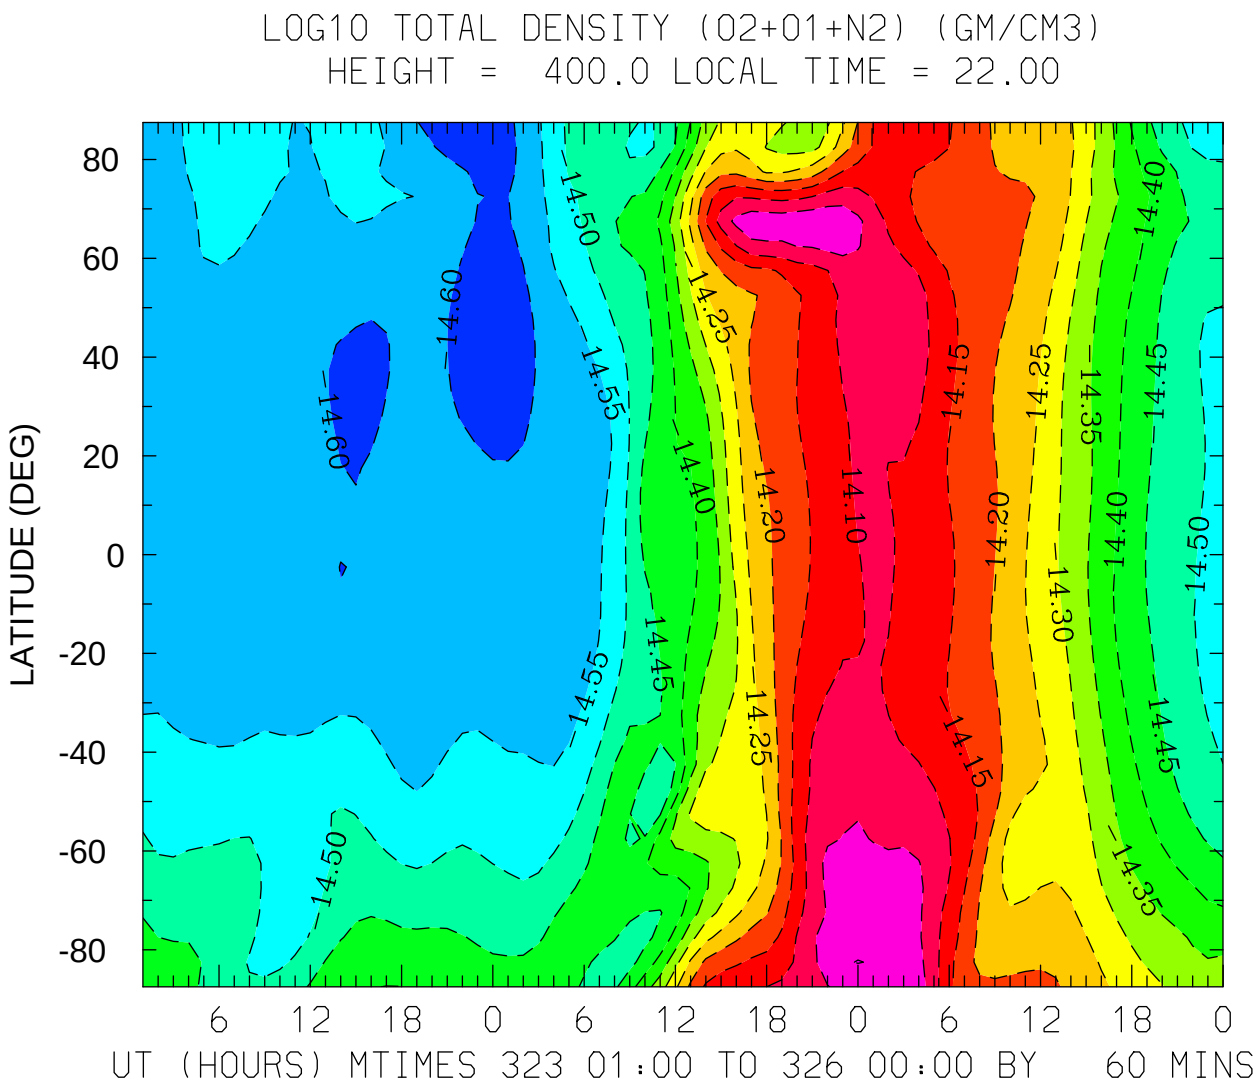

MIN,MAX= -1.4634E+01 -1.3998E+01 INTERVAL= 5.0000E-02
FIRST: FOSTER.tiegcm1.92.s_nov2003_001.nc
LAST: FOSTER.tiegcm1.92.s_nov2003_003.nc